



检测报告

报告编号 A2190021884243CQ003

第 1 页 共 5 页

委托单位 昱鑫科技（苏州）有限公司

受检单位 昱鑫科技（苏州）有限公司

受检单位地址 苏州市吴中区吴中综合保税区徐浜路 689 号

样品类型 锅炉废气

报告用途 年检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256D3E73

报告说明

报告编号 A2190021884243CQ003

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别声明本报告只适用于本次采集/收到的受检样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对受检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

徐金艳

签

发：

乔杰

签发人姓名：

乔杰

审

核：

戴利利

签发日期：


2023/03/20

主要参数与检测结果

报告编号 A2190021884243CQ003

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图

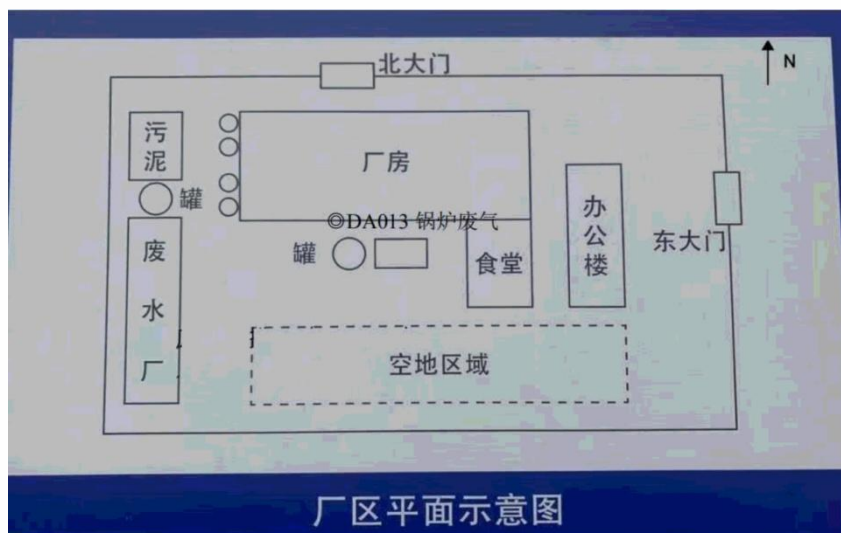

说明：◎锅炉废气采样点

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190021884243CQ003 第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:							
样品类型		锅炉废气		采样人员		李志顺、王泽嘉	
采样日期		2023-03-09		检测日期		2023-03-09~2023-03-13	
采样方式		连续		样品状态		完好	
检测结果:							
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	参照标准限值		排气筒高度 m	
				排放浓度 mg/m³			
DA013 锅炉废气	二氧化硫	SUP30207001	ND	50		25	
		SUP30207002	ND				
		SUP30207003	ND				
		平均值	ND				
	氮氧化物	SUP30207001	13	150			
		SUP30207002	19				
		SUP30207003	16				
		平均值	16				
	颗粒物	SUP30207004	5.0	20			
	林格曼黑度	SUP30207005	<1 级	林格曼黑度≤1 级			
		SUP30207006	<1 级				
		SUP30207007	<1 级				
烟气参数:							
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	含氧量%	标干流量 m³/h
SUP30207001	60	3.0	101.9	0.1257	6.7	6.1	1043
SUP30207002	60	3.0	101.9	0.1257	6.7	6.5	1043
SUP30207003	60	3.0	101.9	0.1257	6.7	9.8	1043
SUP30207004	60	3.0	101.9	0.1257	6.7	9.8	1043
参照标准	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值 燃气锅炉						
备注: 1.锅炉燃料天然气, 功率 12MW, 建成使用日期 2010-06-13, 此信息由受检单位提供。 2.排气筒高度由受检单位提供。 3.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 3。 4.二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度为现场检测。							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190021884243CQ003

第 5 页 共 5 页

表 2:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
锅炉废气	颗粒物	大流量低浓度烟尘气测试仪	崂应 3012H-D 型 (21 款)	TTE20224566	2023-11-01
		恒温恒湿称量设备	WZZ-M	TTF20191083	2023-10-19
	二氧化硫	大流量低浓度烟尘气测试仪	崂应 3012H-D 型 (21 款)	TTE20224566	2023-11-01
	氮氧化物	大流量低浓度烟尘气测试仪	崂应 3012H-D 型 (21 款)	TTE20224566	2023-11-01

表 3:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
锅炉废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³
	林格曼黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/

报告结束